


【市販他社品との比較】



	アンモニア	アセトアルデヒド	硫化水素
当社製品	An-CAT	AAn-CAT	P(Co)-CNF
	AAn-CAT		

市販されている
人気の消臭剤と
比較してみました
(無香料タイプ)

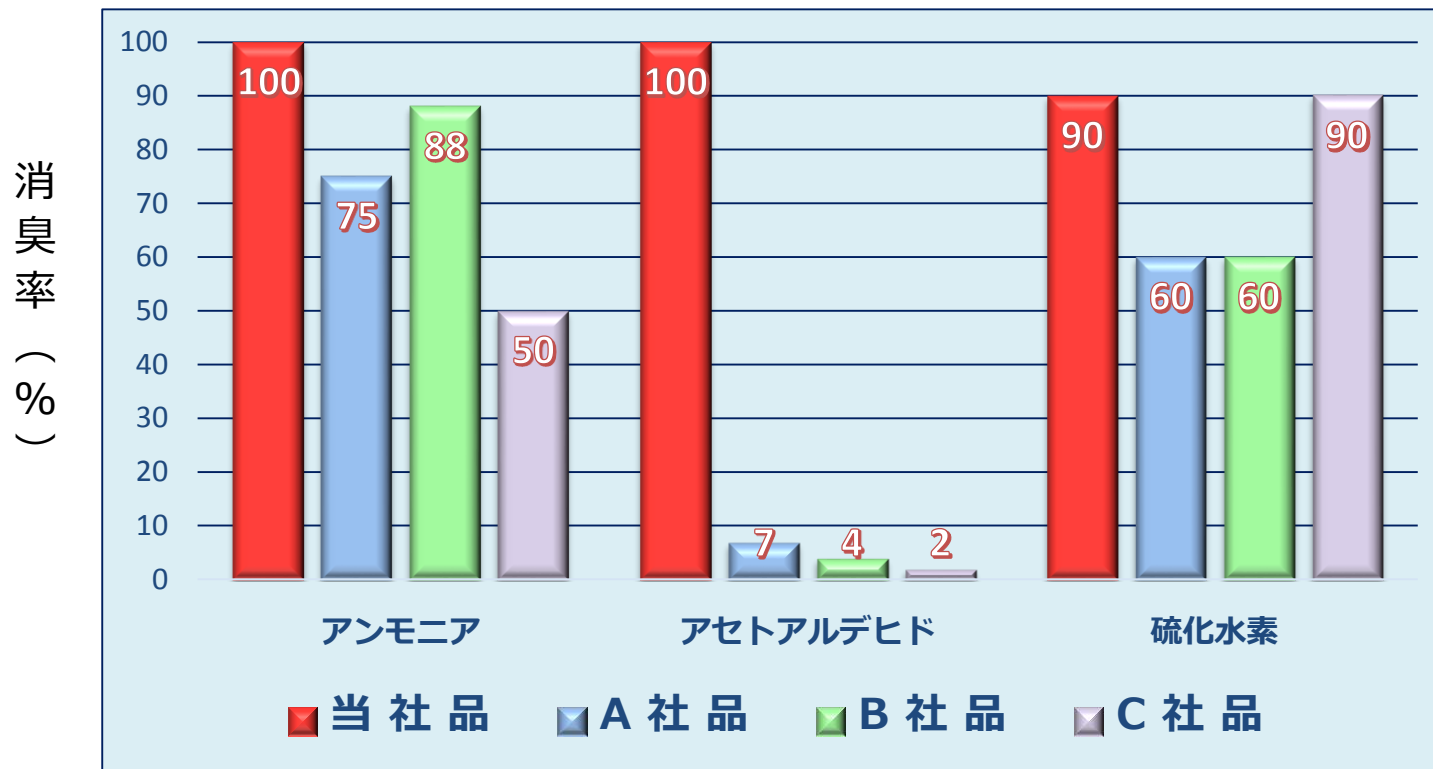

< 実験写真 >

【当社簡易試験評価法】

2.8L密閉瓶に評価サンプルを設置し、その後該ガスを発生させ、所定時間後のガス濃度を検知管にて測定

【測定実験】

- 評価用サンプル：他社製品；7～8 gのゲルを使用
当社製品；約0.1gを塗布し乾燥した不織布を使用
- 評価ガス濃度：アンモニア：80ppm、アセトアルデヒド：14ppm、
硫化水素：2.5ppm
- 評価時間：30分
- 残留濃度：対応する検知管にて残留濃度を測定